


POSITIVIST NEWS VOL.13

製造から4年が経過してもこの除菌力！
除菌消臭剤チャーミストの他に類を見ない安定性がここに実証！！

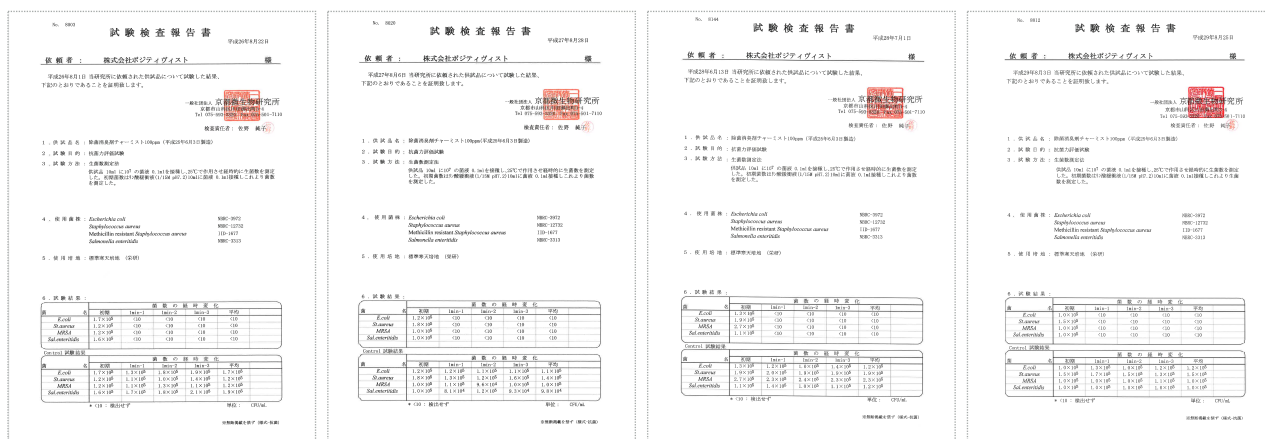

左から製造から1年後、2年後、3年後、4年後の殺菌効果試験結果

株式会社ポジティブリスト（以下：弊社）では、平成29年8月3日に一般社団法人京都微生物研究所において、平成25年製造の除菌消臭剤チャーミスト100ppm（以下：チャーミスト）を用いて、細菌類への抗菌力評価試験を行い、除菌効果が確認されましたので報告します。

弊社では上記研究所において、初回生産分チャーミスト（平成25年6月3日製造）を用いて、毎年抗菌力評価試験を実施してまいりました。その結果、過去3年においても、製造直後のチャーミストと遜色のない除菌効果が証明されており、今回4年目の試験においても製剤直後と同様の効果を実証することが出来ました。

一般的に次亜塩素酸ナトリウムを用いた製剤は、濃度劣化の問題があり、使用頻度の低い施設等では除菌効果が落ちた製剤を用いた事による事故なども不安視されています。

今回の、製造から4年を経過したチャーミストによる抗菌力評価試験の結果は、一般のご家庭や、医療介護業界、ホテル業界、食品業界、清掃業界等のみならず、長期保管が必要とされる防災備蓄分野等においても益々の導入の幅を広げていけると期待しています。

チャーミストはこれまでの次亜塩素酸ナトリウム製剤が抱えていた濃度劣化の問題を解決した初の除菌消臭剤になります。様々なシーンでの衛生管理品としてこれからも広めて参ります。

【製品等についてのお問い合わせ】 株式会社ポジティブリスト

ご相談窓口 03-5450-0232（平日9時～18時） info@positivist.jp